Разрез по котловану А-А

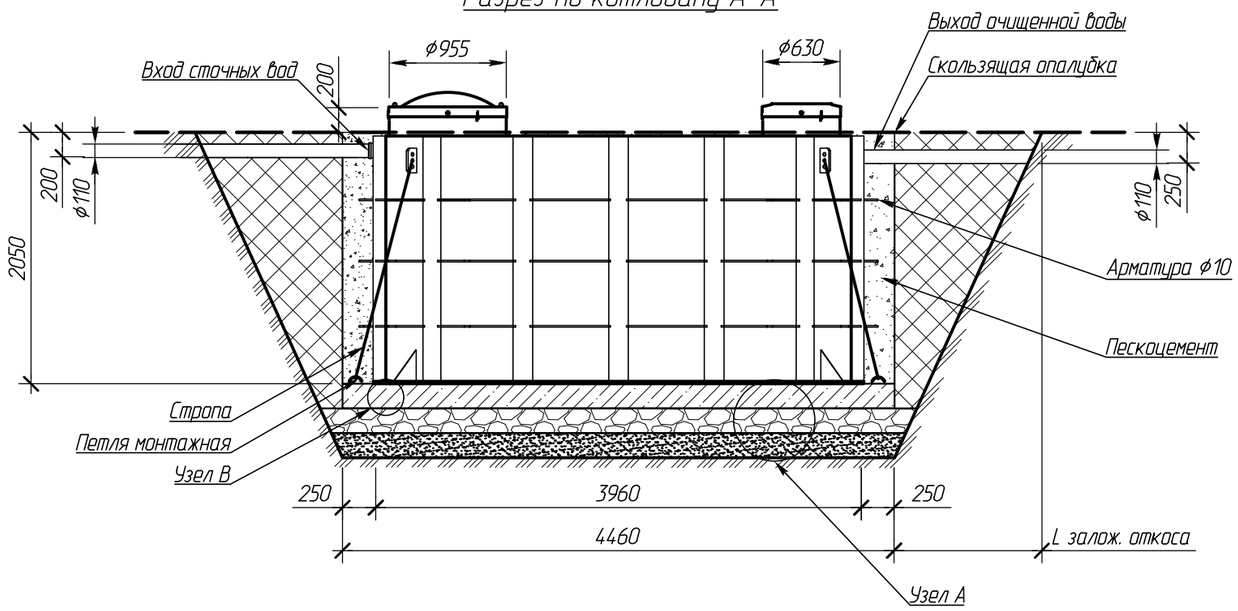

Вид сверху

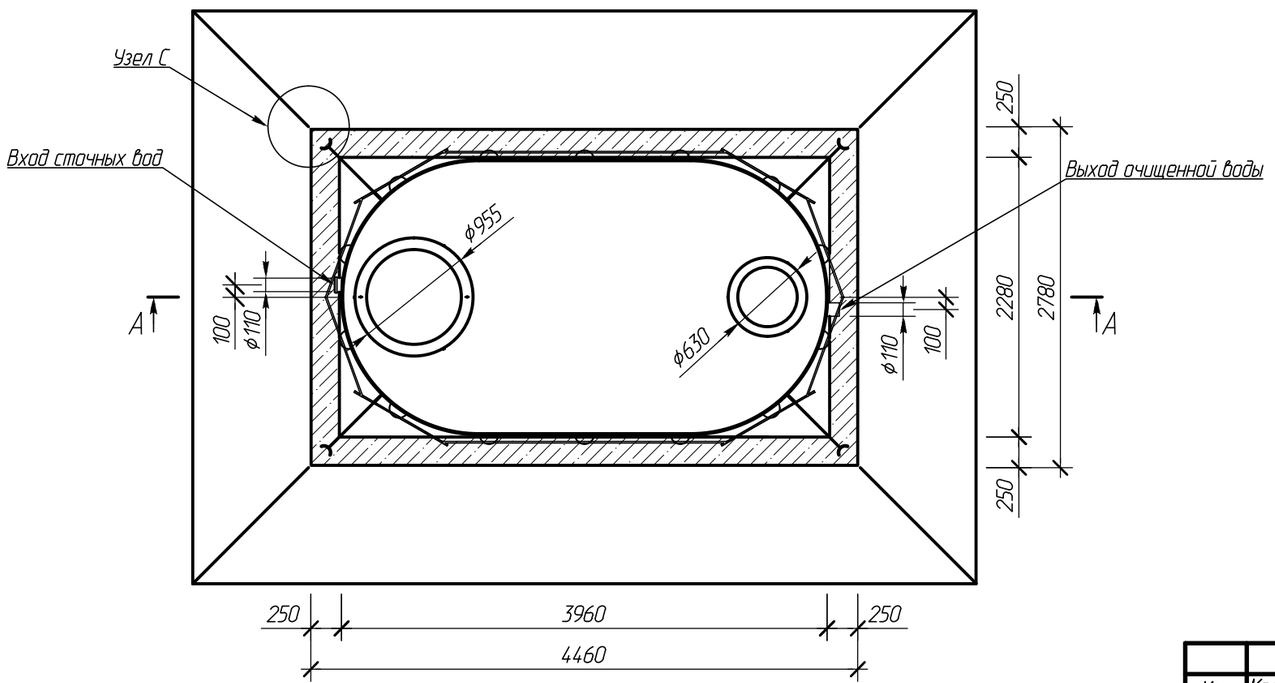

Узел А

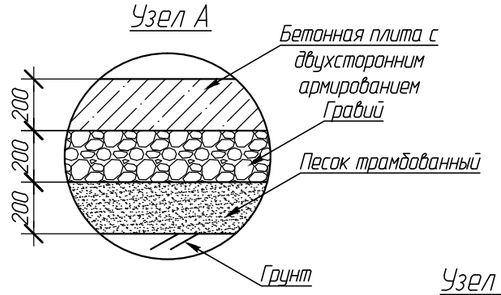

Узел В
М 1:25

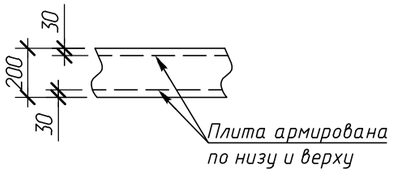

Узел С
М 1:25

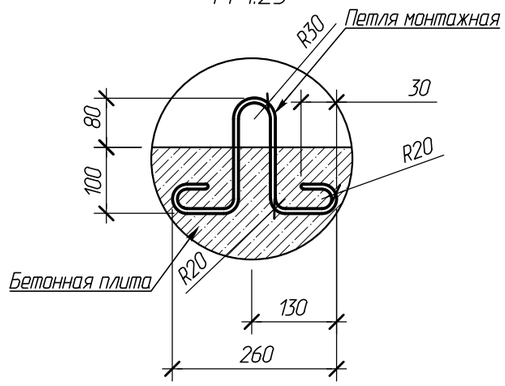

Крутизна откосов подбирается по таблице №1 в зависимости от глубины выемки и типа грунта.

Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

L-заложение откоса

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	AGM 14 V1.4.5.lma		
Чертил		Лобачев М.А.				Монтажная схема Вид сверху, Разрез А-А М 1:50	Операция	Лист	Листов
Проверил		Перекальский А.А.			26.01.15		ГР	29	29
Заказчик		-					Компания Alta Group		
Отв. менеджер		-							

\\acads\acads\acad\alta group\основное производство\alta ground master\agm 14\version\v14.5