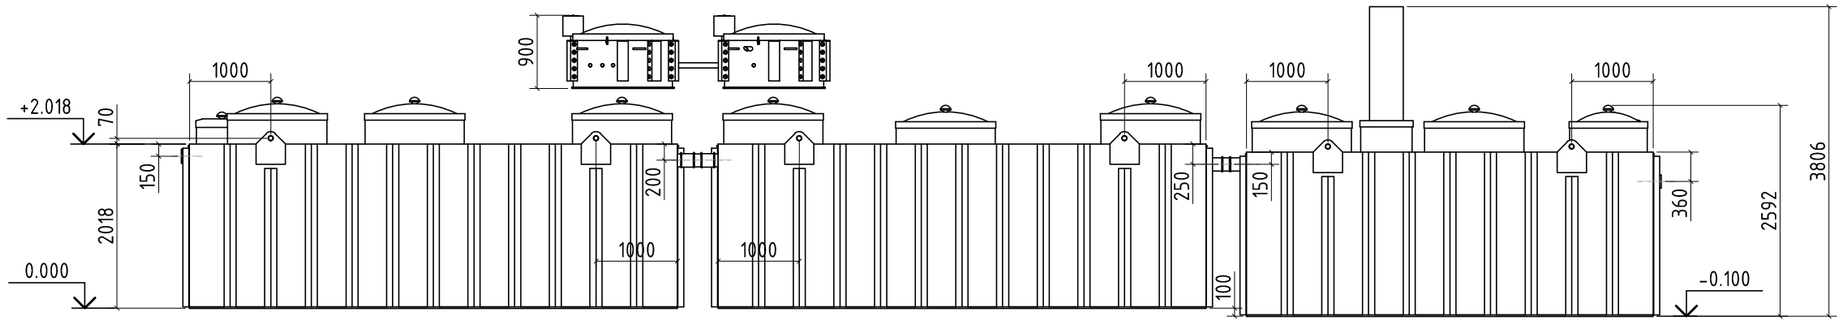

Расположение оборудования на плане

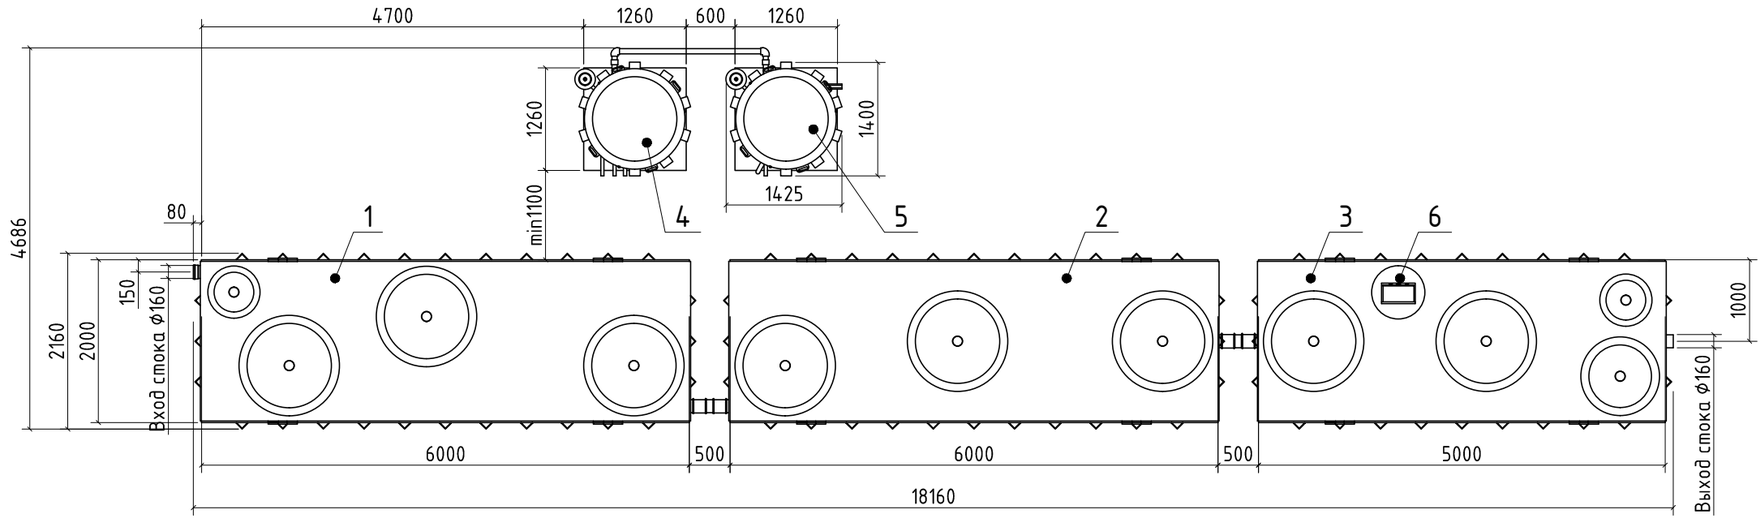

Поз.	Наименование	Масса оборудования, кг	Масса рабочего оборудования, кг
1	Блок 1	1080	21480
2	Блок 2	1182	21582
3	Блок 3	1135	18135
4	Вентмодуль	85	
5	Вентмодуль	80	
6	Шкаф управления	35	

1. Расположение горловин и их количество, шкаф управления (ШУ) показаны условно.
2. Точка подключения силового кабеля – ШУ.
3. При наличии наземного контейнера воздуходувки и ШУ размещать в контейнере.
4. Высота установки вентмодуля над уровнем земли от 500 до 600 мм.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ААМР80 ГЧ			
Разраб.		Олефир			Alta Air Master PRO 80 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Казликин					3597	1:75
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						Компания Alta Group		
Утв.		Титова						

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.